



KANAŁ "Z" WENTYLACJI NAWIEWNEJ DLA POMIESZCZENIA KOTŁOWNI

"A"


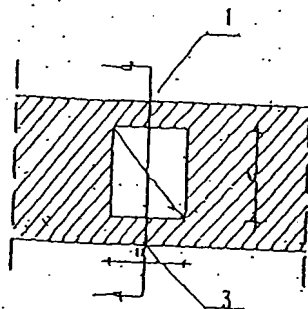


PRZĘKRÓJ A-A

"B"

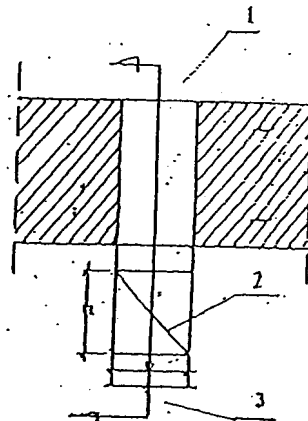

PRZĘKRÓJ B-B

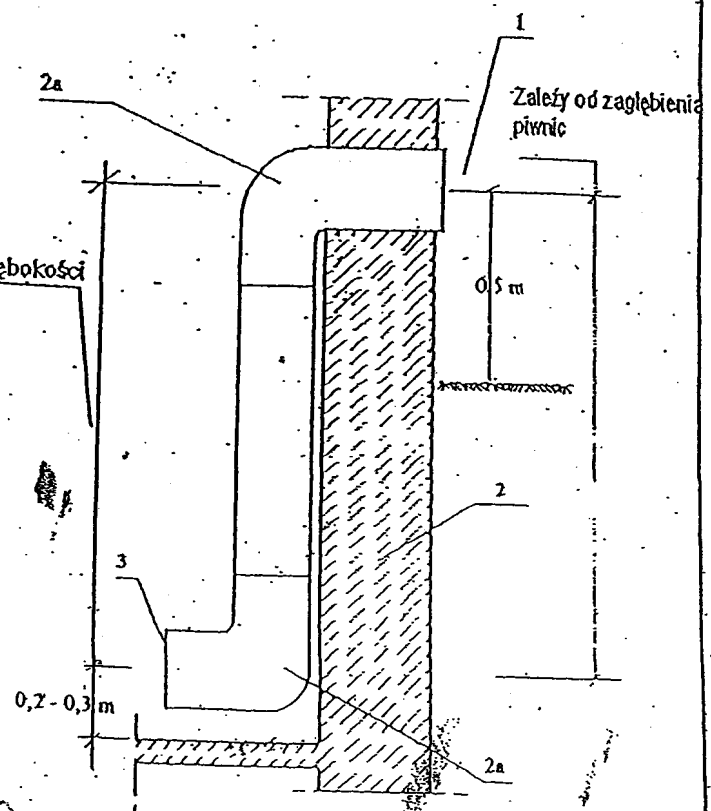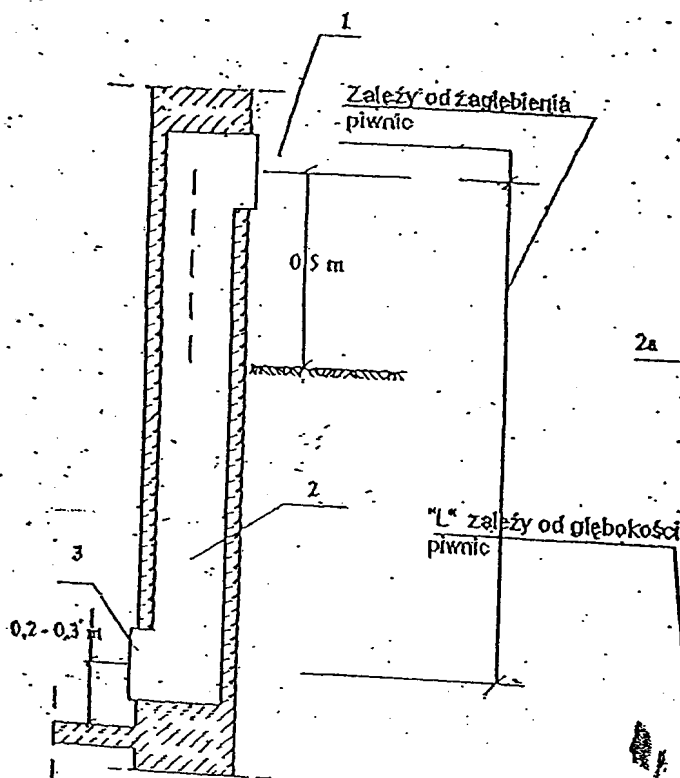

OZNACZENIA:

"A" - wersja kanału murowanego
"B" - wersja kanału z blachy

- 1 - Kratka wentylacyjna o wym. 12x12 cm bez żaluzji
- 2 - Kanał wentylacyjny o wym. 12x12 cm
- 2a - Kółna stalowe z blachy 12x12 cm szt.2
- 3 - kratka wentylacyjna o wym. 12x12 cm bez żaluzji

Roman Wasilkiewicz

Upr. Instalacyjno-inżynierskie
do projektowania i kierowania bez ograniczeń
w specjalności Inżynieria Instalacji 71
Nr urz. GP-III-7342/69/91